NO.	DESCRIPTION	MAT'L	Q'TY	REF DWG No	SIZE	REMARK

■ 자동차용 엘리베이터 / 유압식(NPCL-CAR LIFT)

■ 단 독 형

특이사항

1. 승강기 검사기준 "5.8 엘리베이터 승강로 사용제한"에 의거 엘리베이터와 관계 없는 설비는 있어서는 안된다. 따라서 승강로 피트에 설치된 또는 예정인 집수정은 제거 및 타 구역으로 설치하시기 바랍니다.
2. 승강기 검사기준 "6.3 기계실 내부의 구동기" 의 6.3.4.1 출입문은 기계실 외부로 완전히 열리는 구조이므로 설치시 주의하시기 바랍니다.

※ 중요
승강로 내부 OH 검사기준 보(배관, 마감 등)가 있을경우 그 아래 기준 OH 치수 필요

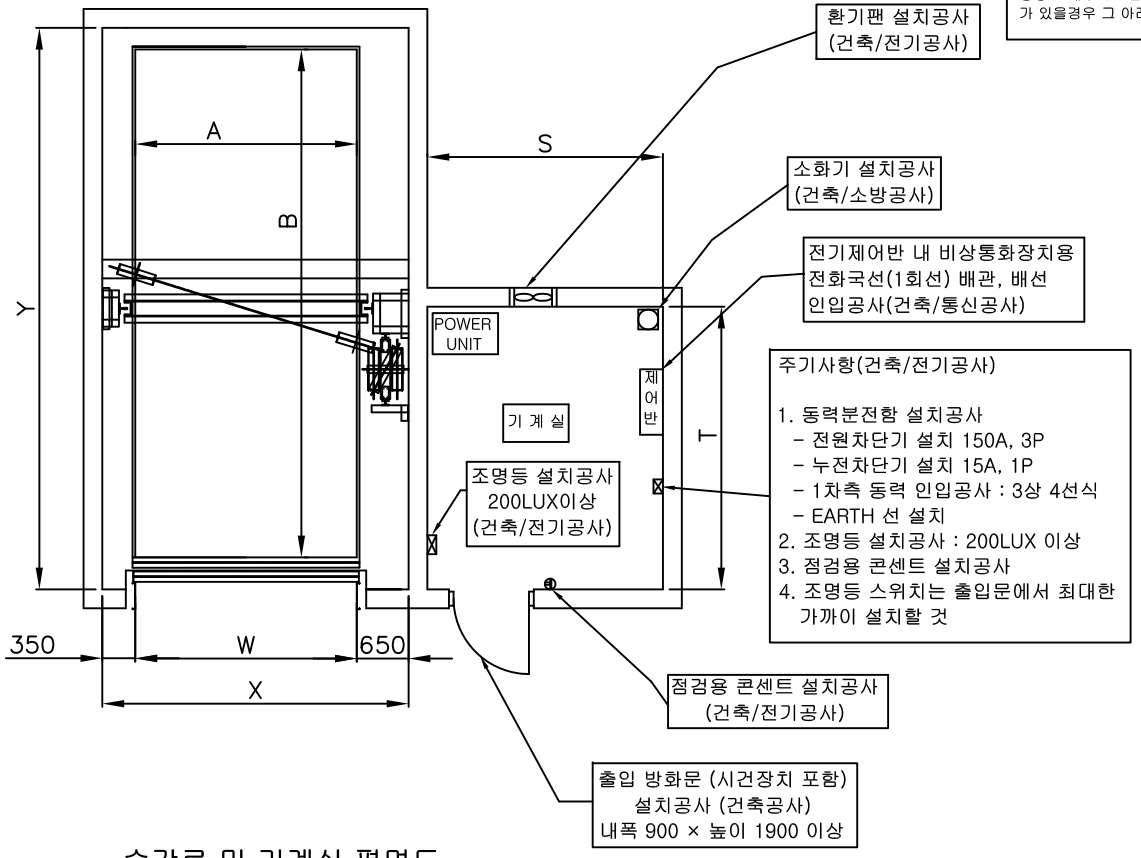

주기사항(건축/전기공사)

1. 동력분전함 설치공사
   - 전원차단기 설치 150A, 3P
   - 누전차단기 설치 15A, 1P
   - 1차측 동력 인입공사 : 3상 4선식
   - EARTH 선 설치
2. 조명등 설치공사 : 200LUX 이상
3. 점검용 콘센트 설치공사
4. 조명등 스위치는 출입문에서 최대한 가까이 설치할 것

승강로 및 기계실 평면도

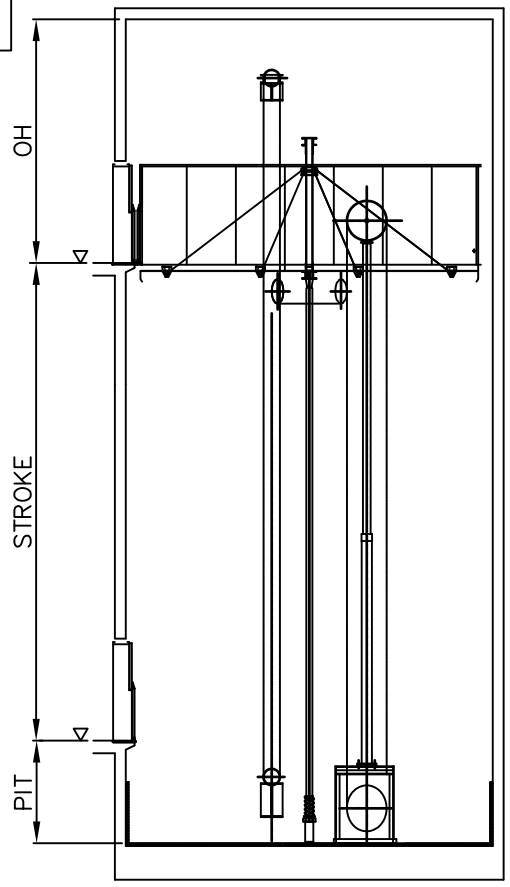

승강로 단면도

*본 도면은 참고용입니다. *현장 여건에 따라 100~150MM 무근 타설.
*주차장내 높이는 순수 기계높이이므로 소화 설비 시공시 당사에 문의 바랍니다.
*본사양은 현장 여건에 따라 변경 가능 합니다. *기본 설계시 상담하여 주시기 바랍니다.

NO	DATE	REVISIONS	DSN	CHK	APR
△					
△					
△					
△					

TRACED BY	DRAWN BY	DESIGNED	CHECKED BY	REVIEWED BY	APPROVED BY

株式会社 新星 nova:park
www.novapark.co.kr

SCALE
DATE
ANGLE

PROJECT 카리프트
DWG. NAME 유압식 참고자료
DWG. NO NP-CL-01
SHEET